



COMUNE DI CURTATONE

Regione Lombardia - Provincia di Mantova
Piazza Corte Spagnola, 3
46010 Montanara di Curtatone (MN)

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CURTATONE (MN)



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Tea spa
Sede legale: 3, Via Taliercio - 46100 MANTOVA
tel. 0376 412.1 - fax 0376 412.109
C.F. P.I. R.I. Mantova 02399890207
REA CCIAA 249554



**PER. IND.
ENRICO TAINO**
PROGETTAZIONE E CONSULENZE
ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE

VIA MASCAgni, n.10 - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)
CELL: 346-7282169 - MAIL: ENRICO.TAINO@VIRGILIO.IT

IL PROGETTISTA
PER. IND. ENRICO TAINO



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO

SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI

TAVOLA

02

DATA

NOVEMBRE 2020

SCALA



REVISIONE

00


IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMPLIAMENTO QUADRO ESISTENTE

Parco del Boschetto - Eremo di Curtatone (MN)

00	22/12/2019	PRIMA EMISSIONE			Sede legale: Via Tolarena, 3 - 46100 MANTOVA Tel. 0376.4121 - fax 0376.412109 C.F. e P.I. 0239980207 R.E.A. Mantova 0239980207 R.E.A. Mantova 0239980207 http://www.tearteluce.it		COMMITTENTE	UBICAZIONE	N° COMMESSA	FOGLIO	SEQUE
REV.	DATA	DESCRIZIONE				TITOLO	TITOLO DOCUMENTO SCHEMA UNIFILARE	SCALA	REVISIONE	TOT. FOGLI	
									00	5	

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA DI TEA Reteluce srl E NON PUO' ESSERE RICOPIATO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

APPARECCHIATURE DA INSTALLARE IN PARALLELO ALLE ALTRE PARTENZE A VALLE DELL'INTERUTTORE GENERALE E DEL SISTEMA DI ACCENSIONE DELL'IMPIANTO

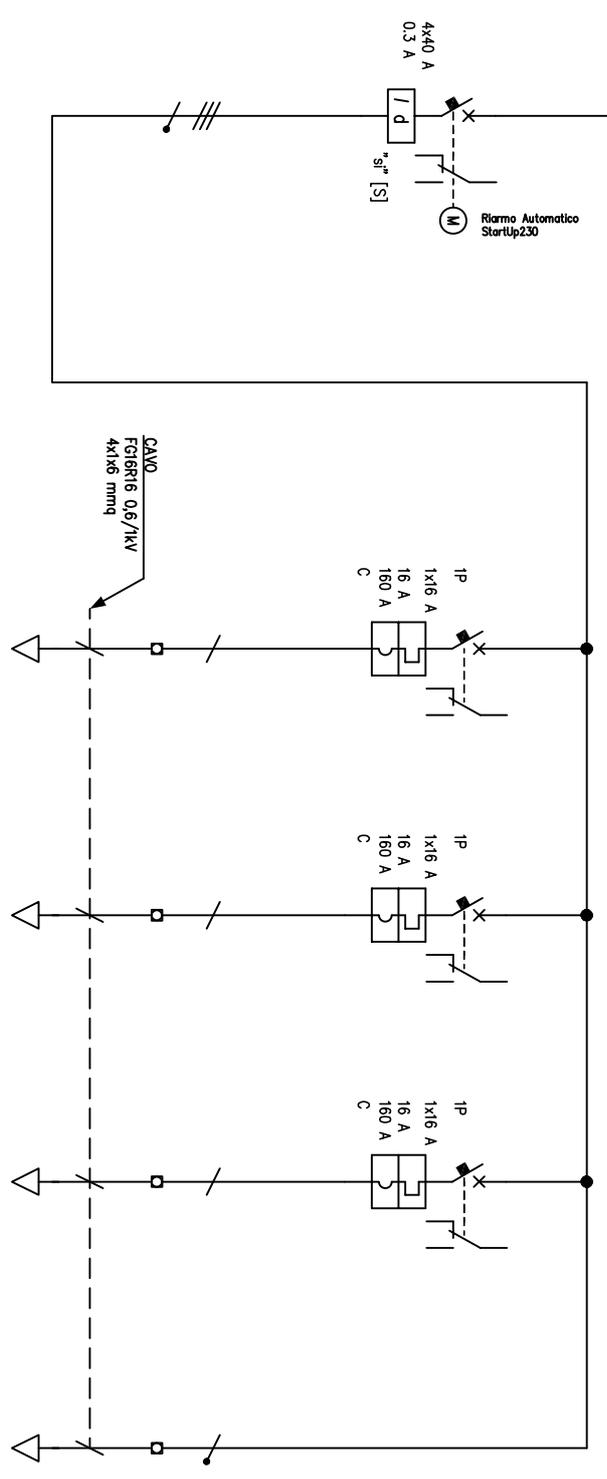

UTENZA	DENOMINAZIONE		GENERALE BOSCHETTO		BOSCHETTO L1		BOSCHETTO L2		BOSCHETTO L3		BOSCHETTO N	
	SIGLA	POTENZA TOT. kW	TT		TT		TT		TT		TT	
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	TIPO	lb										
	POTENZA	lb										
	COEF. CONTEMP.	COS t										
FUSIBILE	COSTRUTTORE		AEG		AEG		AEG		AEG		AEG	
	TIPO	ESHF140/300-4I										
	N.POL	In	4	40	1	16	1	16	1	16	1	16
CONSTATTORE	Im (o curvo)	A Pdi		0,3 "s" [S]								
	TIPO											
	CALIBRO	A										
RELE' TERMICO	TIPO	A Pn										
	TARATURA											
	TIPO CAVO											
LINEA DI POTENZA	FORMAZIONE			FS17 450/750				FS17 450/750				
	LUNGHEZZA			4x1x16				1x6				
	C.d.T. d In	% C.d.T. d lb										
NUMERAZIONE MORSETTIERA	Zk	mè Zs										
	Ik trifase/monof. kA	Ik I fase/terzo kA										

00 29/01/2018 PRIMA EMISSIONE

REV. DATA DESCRIZIONE

COMMITTENTE UBICAZIONE N° COMMESSA FOGLIO SEQUE

TITOLO DOCUMENTO SCHEMA UNIFILARE SCALA REVISIONE TOT. FOGLI

00 00 2 3


Tearteluce

Site legale: Via Valderola, 3 - 46100 MANTOVA
 Tel. 0376.4121 - Fax 0376.412109
 C.F. e P.I. 0239982027
 R.E.A. 03700720272 C.A. Mantova
 Http://www.tearteluce.it

QUESTO DISEGNO E' PROPRITA' RISERVATA DI TEA Reteluce srl E NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

AUX-L
FS17 450/750
1,5 mmq

AUX-L
FS17 450/750
1,5 mmq

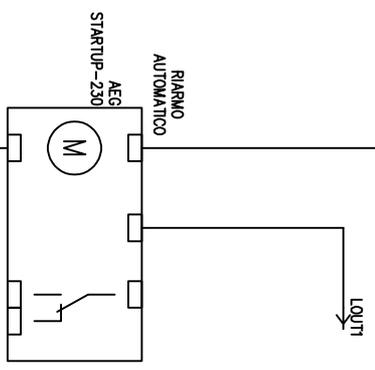

AUX-N
FS17 450/750
1,5 mmq

AUX-N
FS17 450/750
1,5 mmq

00	29/01/2018	PRIMA EMISSIONE	COMMITTENTE		UBICAZIONE		N° COMMESSA	FOGLIO	SEQUE
REV.	DATA	DESCRIZIONE	TITOLO		TITOLO DOCUMENTO		SCALA	REVISIONE	TOT. FOGLI
					SCHEMA UNIFILARE		00	00	3

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA DI TEA Reteluce srl E NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA



Sede legale:
Via Tolideola, 3 - 46100 MANTOVA
Tel. 0376.4121 - fax 0376.412109
C.F. e P.I. 0239980207
R.E.A. 0376/0239980207
R.E.A. 0376/0239980207
<http://www.teaeng.it>